


RAPPORT MENSUEL DE FEVRIER 2021

Service Production



La répartition de l'eau pour le mois de février 2021

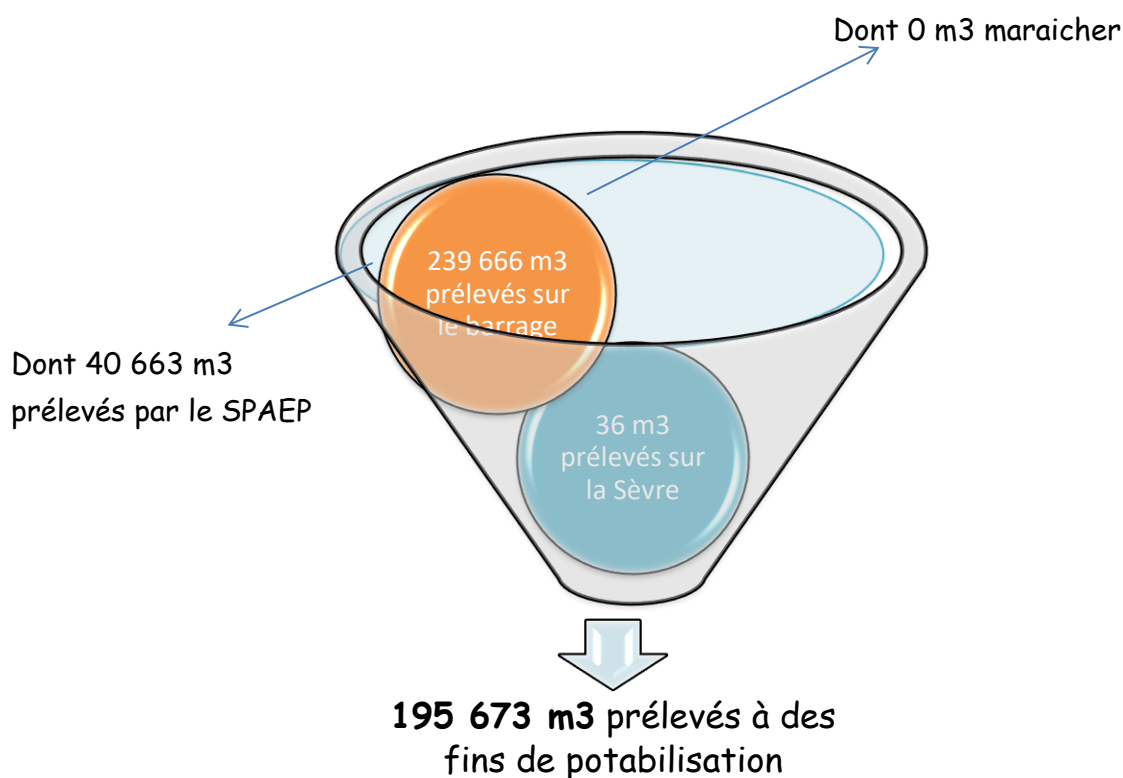

Ce mois-ci, le rendement de la conduite d'eau brute est de 98.60%, ce qui est bien.




Le rendement de l'usine par rapport au mois précédent

Il est par rapport au mois précédent en baisse de 2.28 points passant de 94.56% en janvier à 92.28% en février. Suite aux crues de fin janvier, de l'eau très turbide est arrivée sur l'usine, il a donc fallu adapter le traitement ce qui nous a obligé à envoyer de l'eau traitée dans le trop plein.



Comparaison des consommations des collectivités en février 2021

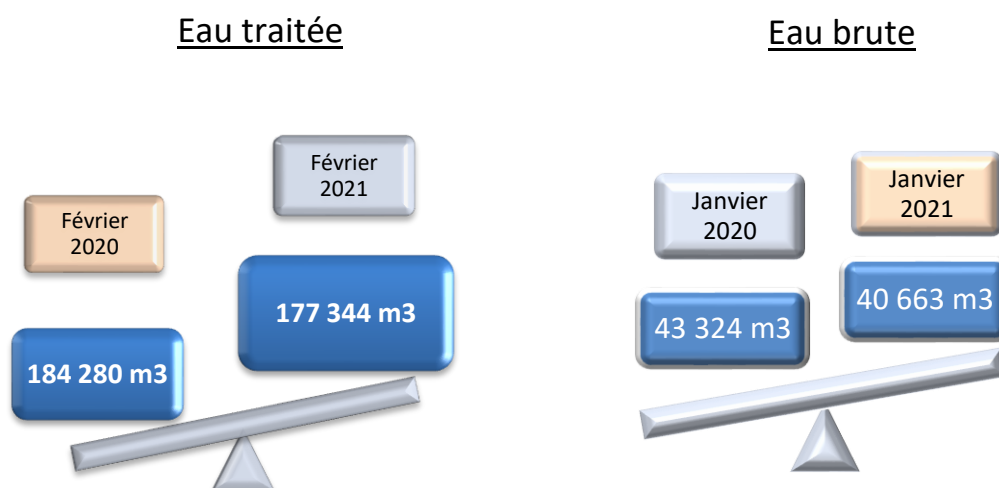

Cette diminution concerne tous les secteurs exceptés les secteurs de Celles sur Belle, St Martin les Melle, Syndicat 4B et St Léger la Martinière.



Comparaison par rapport au mois précédent

Par rapport au mois de janvier 2021, la distribution connaît une diminution de 18.79%. Toutes les collectivités sont concernées par cette diminution excepté Saint Vincent la Châtre.



Conformité des contrôles

Les contrôles réalisés sur l'eau distribuée sont toujours en parfait accord avec les normes en vigueur et les résultats des analyses physico-chimiques et bactériologiques sur les points de livraison sont satisfaisants.

Service Distribution



Eau distribuée

Ce mois-ci 205 944 m³ ont été mis en distribution sur le réseau du SERTAD soit 7 355 m³ journaliers.



Travaux effectués

- Relève des compteurs
- Sectorisation Pamproux - Ste Néomaye
- Lavage des ouvrages