


RAPPORT MENSUEL DE MARS 2021

Service Production



La répartition de l'eau pour le mois de mars 2021

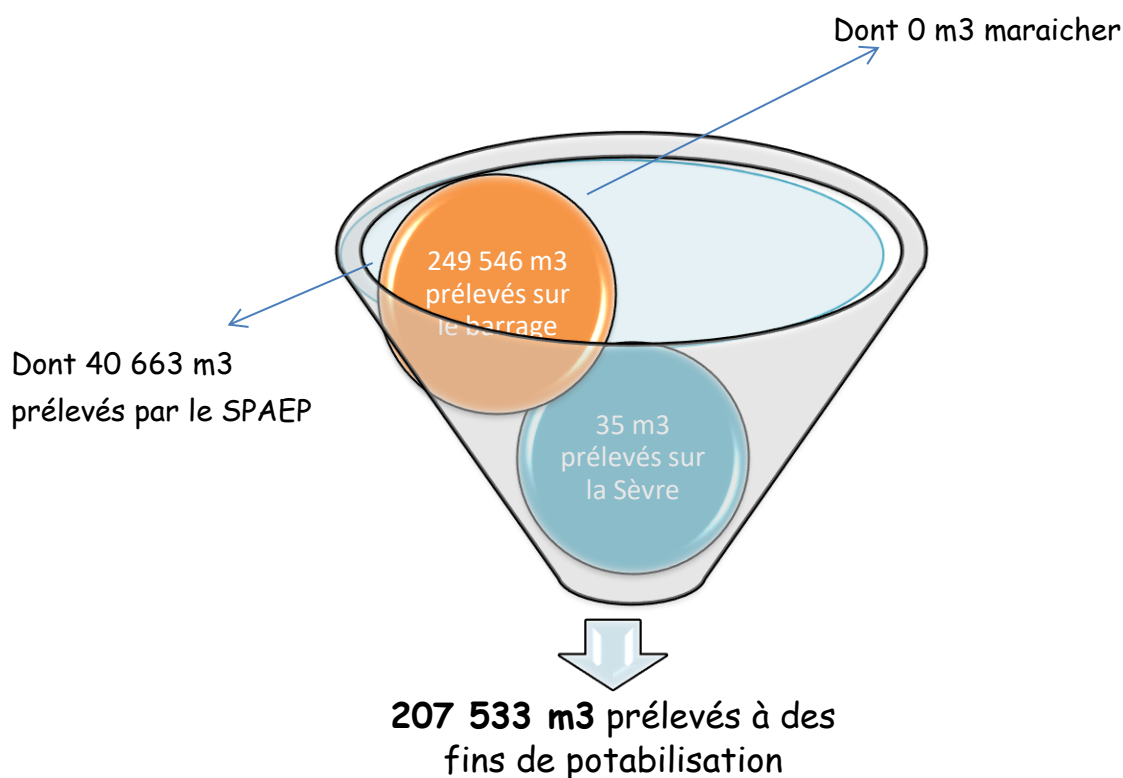

Ce mois-ci, le rendement de la conduite d'eau brute est de 98.77%, ce qui est bien.




Le rendement de l'usine par rapport au mois précédent

Il est par rapport au mois précédent en hausse de 2.62 points passant de 92.28% en février à 94.90% en mars.



Comparaison des consommations des collectivités en mars 2021

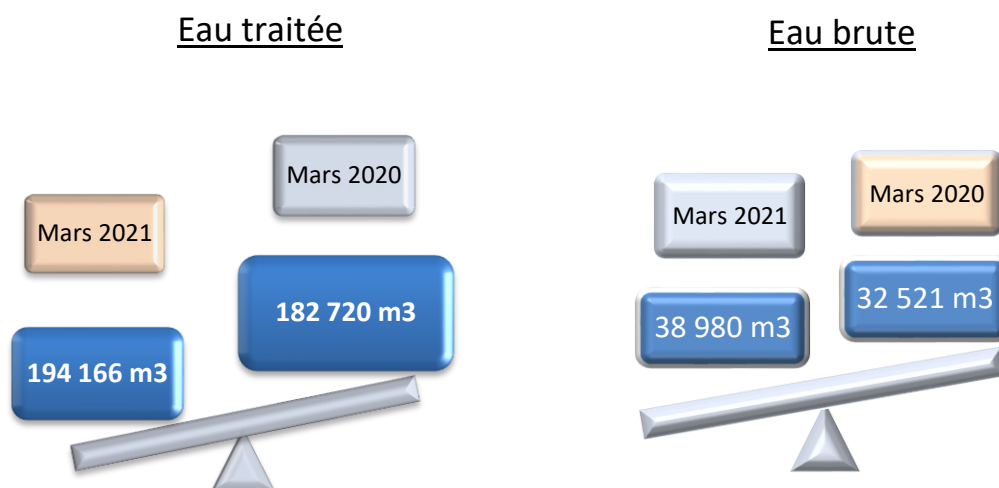

Cette augmentation concerne tous les secteurs exceptés les secteurs de la CCHVS, Fontegrive, Melle et Saint Vincent la Châtre.



Comparaison par rapport au mois précédent

Par rapport au mois de février 2021, la distribution connaît une augmentation de 9.49%. Toutes les collectivités sont concernées par cette augmentation exceptés les secteurs de Fontegrive, St Martin les Melle, Saint Vincent la Châtre. Le secteur du Lambon a augmenté suite aux travaux sur l'usine de la CCHVS. En effet, le SERTAD a pris le relais pendant un mois à partir de mi-mars.



Comparaison par rapport au 1^{er} trimestre 2020

Par rapport au 1^{er} trimestre 2020, la distribution connaît une hausse de 0.85%. Toutes les collectivités sont concernées par cette augmentation exceptés les secteurs de la CCHVS, Fontegrive, Thorigné, Saint Vincent la Châtre.



Conformité des contrôles

Les contrôles réalisés sur l'eau distribuée sont toujours en parfait accord avec les normes en vigueur et les résultats des analyses physico-chimiques et bactériologiques sur les points de livraison sont satisfaisants.

Service Distribution



Eau distribuée

Ce mois-ci 235 893 m³ ont été mis en distribution sur le réseau du SERTAD soit 7 609 m³ journaliers.



Travaux effectués

- Lavage des ouvrages
- Relève des compteurs
- Sectorisation Pamproux et Sainte-Néomaye

Service Production

- Lavage des ouvrages et de la cheminée d'équilibre eau brute
- Nettoyage du bâtiment de pré-traitement et filtres à sable
- Rencontre avec l'ARS pour le bilan sanitaire annuel